



# ООО «ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Адрес: 306010, Курская обл., Поныровский р-он,  
п. Возы, Комсомольская ул., 45  
Тел./факс: (4712) 32-42-30, 32-42-31, E-mail: 4712\_324225@mail.ru  
Сайт: <http://www.ooo-ko.ru>, <http://www.zavod-ko.ru>, <http://www.m-zdaniya.ru>



**Внимание! Изменились номера телефонов.**

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

Дата: \_\_\_\_\_

\* Отмеченные поля - обязательны для заполнения!

Объект \_\_\_\_\_ Адрес объекта \_\_\_\_\_  
Заказчик \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Контактное лицо \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

- Вертикальный корпус  Горизонтальный корпус

### ТИП

- Накопительная  Питьевая  Пожарная

### РАМЕЩЕНИЕ

- Наземное  Установка под проезжей частью  
 Подземное  Высокий уровень грунтовых вод \_\_\_\_\_ мм  
 Полузаглубленное

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

- Объем емкости \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
Требуемый/предполагаемый диаметр емкости \_\_\_\_\_ мм  
Требуемая/предполагаемая длина емкости \_\_\_\_\_ мм  
Количество технических колодцев \_\_\_\_\_ шт Диаметр \_\_\_\_\_ мм  
 Наличие лестницы AISI304

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ

- Максимальная температура жидкости \_\_\_\_\_ °C  
Тип или химический состав жидкости  
 Вода  
 Иное \_\_\_\_\_

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРУБКОВ

#### Подводящий трубопровод 1

- Глубина залегания \_\_\_\_\_ мм  
Диаметр \_\_\_\_\_ мм  
Тип патрубка  
 Фланец  Раструб  
 Материал \_\_\_\_\_

#### Подводящий трубопровод 2


- Глубина залегания \_\_\_\_\_ мм  
Диаметр \_\_\_\_\_ мм  
Тип патрубка  
 Фланец  Раструб  
 Материал \_\_\_\_\_

#### Отводящий трубопровод 3

- Глубина залегания \_\_\_\_\_ мм  
Диаметр \_\_\_\_\_ мм  
Тип патрубка  
 Фланец  Раструб  
 Материал \_\_\_\_\_

#### Отводящий трубопровод 4

- Глубина залегания \_\_\_\_\_ мм  
Диаметр \_\_\_\_\_ мм  
Тип патрубка  
 Фланец  Раструб  
 Материал \_\_\_\_\_

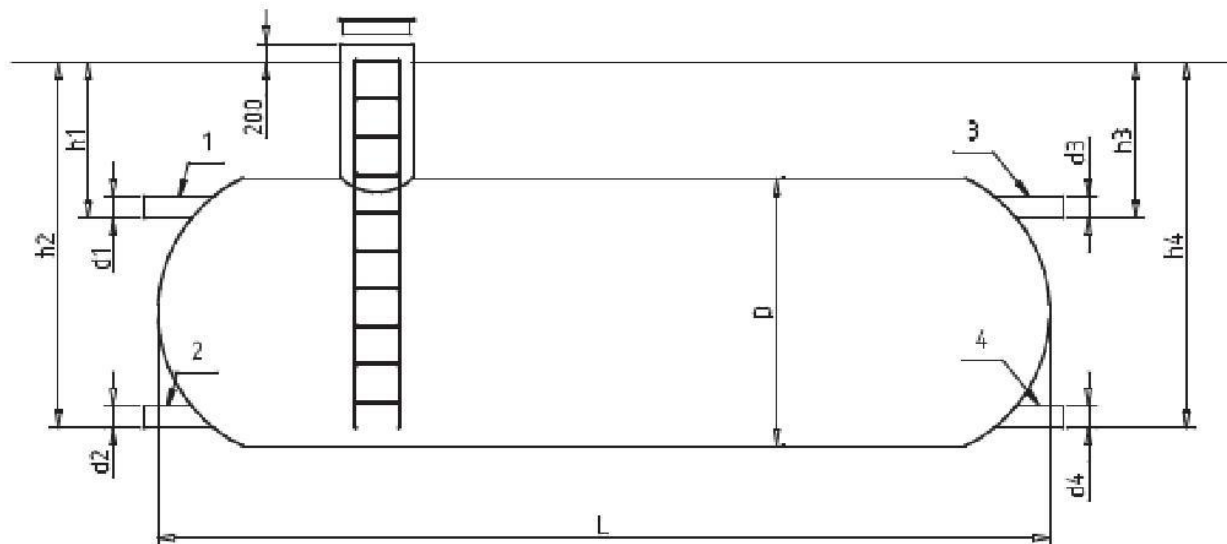

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



СОГЛАСОВАНО Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П.